

Variateur universel à LED encastrable en série

N° de commande: 2365 00

Mode d'emploi**1 Consignes de sécurité**

Le montage et le raccordement d'appareillages électriques doivent être réservés à des électriciens spécialisés.

Risques de blessures, d'incendies ou de dégâts matériels. Lire en intégralité la notice et la respecter.

Risque d'électrocution. Déconnecter toujours l'alimentation secteur avant d'intervenir sur l'appareil ou sur la charge.

Risque d'électrocution. L'appareillage n'est pas adapté pour la déconnexion. Même si l'appareillage est éteint, la charge n'est pas séparée galvaniquement du secteur.

Risque d'endommagement si le mode de fonctionnement réglé et le type de charge ne sont pas adaptés l'un à l'autre. Lors du raccordement ou du remplacement de la charge, régler le mode de service correct.

Risque d'incendie. Lors de l'utilisation de transformateurs inductifs, sécuriser chaque transformateur du côté primaire conformément aux instructions du fabricant. Utiliser des transformateurs de sécurité selon EN 61558-2-6.

Ces instructions font partie intégrante du produit et doivent être conservées chez l'utilisateur final.

2 Usage conforme**Usage conforme**

- Commutation et variation de l'éclairage
- Montage dans un sous-ensemble sur profilé chapeau selon la norme EN 60715
- La commande s'effectue via les touches, un poste auxiliaire bifilaire ou trifilaire avec garniture de touche, un poste auxiliaire de variateur rotatif ou un bouton-poussoir avec contact normalement ouvert


3 Caractéristiques produits

- L'appareil fonctionne selon le principe de découpage de début de phase ou de découpage de fin de phase
- Réglage automatique ou manuel du principe de variation adapté à la charge
- Affichage du mode de service réglé au moyen de LED
- Mise en marche par démarrage progressif avec ménagement des lampes
- Activation avec la dernière luminosité réglée ou la luminosité d'activation enregistrée
- Luminosité d'activation enregistrable de manière permanente
- Luminosité minimale enregistrable de manière permanente
- Protection électronique contre les courts-circuits avec désactivation permanente après 7 secondes au plus tard
- Protection thermique électronique

 Possibilité d'extension de la puissance par modules additionnels de puissance.

4 Utilisation

Ce manuel décrit l'utilisation via les touches de l'appareil et via un poste auxiliaire bifilaire ou trifilaire avec une garniture de touche ou un bouton-poussoir comme poste auxiliaire.

 L'affichage LED (1) s'allume en vert lorsque la charge est activée.

Allumer la lumière

- Appuyer brièvement sur la touche ▲ ou la garniture de touche : la lumière est allumée avec la dernière luminosité réglée ou avec la luminosité d'activation enregistrée.
- Appuyer brièvement sur la touche ▼ ou la garniture de touche : la lumière s'éteint.
- i** Poste auxiliaire trifilaire : appuyer sur le haut de la garniture de touche pour allumer la lumière et sur le bas pour l'éteindre.

Régler la luminosité.

La lumière est allumée.

- Appuyer de manière prolongée sur le haut de la touche ▲ ou de la garniture de touche. La luminosité augmente jusqu'à la valeur maximale.
- Appuyer de manière prolongée sur le bas de la touche ▼ ou de la garniture de touche. La luminosité baisse jusqu'à la valeur minimale.

Allumer la lumière avec la luminosité minimale.

- Appuyer de manière prolongée sur le bas de la touche ▼ ou de la garniture de touche. La lumière s'allume avec la luminosité minimale.
- Appuyer de manière prolongée sur le haut de la touche ▲ ou de la garniture de touche. La lumière s'allume avec la luminosité minimale et s'éclaircit.

Enregistrer la luminosité d'activation

À la livraison, la luminosité maximale est réglée comme luminosité d'activation.

- Régler la lumière sur la luminosité souhaitée.
- Appuyer sur toute la surface de la touche ▲ et ▼ ou de la garniture de touche pendant plus de 4 secondes.
La luminosité d'activation est enregistrée. En signe de confirmation, l'éclairage s'éteint et se rallume brièvement.

Supprimer la luminosité d'activation

- Appuyer brièvement sur la touche ▲ ou la garniture de touche : la lumière s'allume avec la luminosité d'activation enregistrée.
- Appuyer sur toute la surface de la touche ▲ et ▼ ou de la garniture de touche pendant plus de 4 secondes.
La luminosité d'activation est supprimée. En signe de confirmation, l'éclairage s'éteint et se rallume brièvement. L'activation s'effectue sur la dernière valeur de luminosité réglée.

Utilisation par l'intermédiaire d'un bouton-poussoir comme poste auxiliaire

- Appuyer brièvement sur le bouton-poussoir : la lumière est allumée ou éteinte avec la dernière luminosité réglée ou avec une luminosité d'activation enregistrée.
- Appuyer de manière prolongée sur le bouton-poussoir à l'état activé : régler la luminosité. Le sens de variation change à chaque nouvel actionnement long.
- Appuyer de manière prolongée sur le bouton-poussoir à l'état désactivé : la lumière s'allume avec la luminosité minimale et s'éclaircit.

i L'enregistrement ou la suppression de la luminosité d'activation est impossible.

5 Informations destinées aux électriciens spécialisé

5.1 Montage et branchement électrique



DANGER!

Danger de mort par électrocution.

Déconnecter toujours l'alimentation secteur de l'appareil. Les pièces sous tension doivent être recouvertes.

Montage et branchement électrique

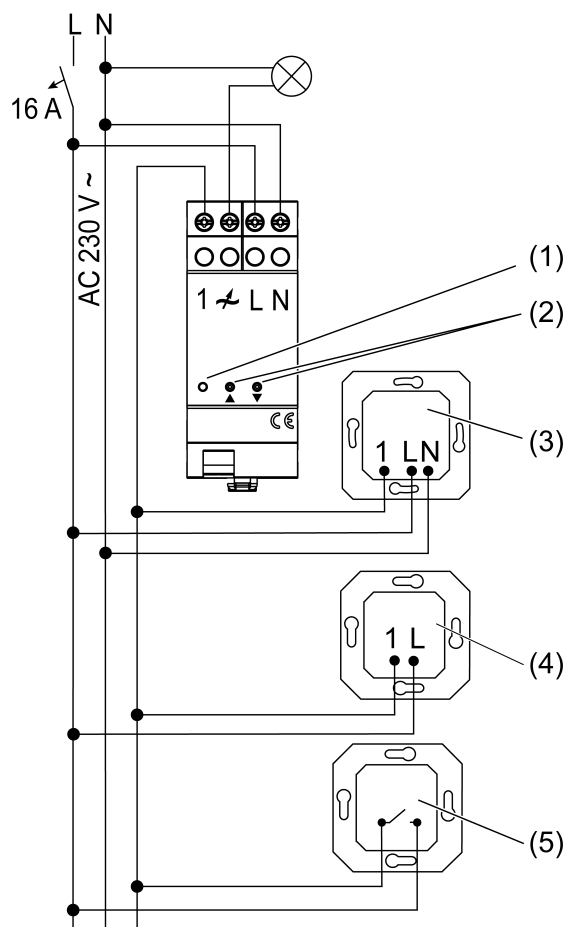


Figure 1: Schéma de raccordement

- (1) Affichage LED
- (2) Appuyer sur les touches
- (3) Poste auxiliaire de variateur rotatif trifilaire
- (4) Poste auxiliaire bifilaire
- (5) Bouton-poussoir, contact normalement ouvert

i En cas d'utilisation de plusieurs variateurs ou modules additionnels de puissance dans un sous-ensemble, respecter un écart de 1 TE, c'est-à-dire environ 18 mm entre les appareils afin d'éviter toute surchauffe.

i Raccorder des lampes à LED ou des lampes à fluorescence compactes de 600 W maximum par disjoncteur 16 A. En cas de raccordement de transformateurs, respecter les indications du fabricant du transformateur.

- i** Les variateurs que nous proposons respectent les différentes caractéristiques électroniques des lampes LED proposées sur les différents marchés. Mais il ne peut être exclu que les résultats atteints ne soient pas atteints dans des cas individuels.

Les boutons-poussoirs avec éclairage doivent disposer d'une borne N séparée.

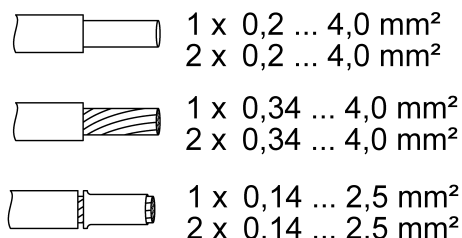


Figure 2: Section transversale de conducteur pouvant être bloquée

Réinitialiser la protection thermique/protection contre les courts-circuits

- Isoler le variateur du secteur.

5.2 Mise en service

Mode de service universel, R, L, C, LED (réglages d'usine)

- Mesure automatique sur la charge, coupure de phase descendante, coupure de phase montante ou coupure de phase montante des LED
- Lampes à incandescence, lampes halogènes HT, lampes à fluorescence compactes ou lampes à LED HT variables, transformateurs électroniques ou inductifs variables pour lampes halogènes ou à LED.

Mode de service à découpage de fin de phase des LED, LED

- i** Raccordement de transformateurs inductifs non autorisé.
- Lampes à incandescence, lampes halogènes HT, transformateurs électroniques pouvant être variés selon le principe de découpage de fin de phase pour lampes halogènes ou lampes à LED, lampes à fluorescence compactes ou lampes à LED HT pouvant être variées selon le principe de découpage de fin de phase.

Mode de service à découpage de début de phase des LED, LED

- i** Raccordement de transformateurs inductifs non autorisé.
- Lampes à incandescence, lampes halogènes HT, transformateurs électroniques pouvant être variés selon le principe de découpage de début de phase pour lampes halogènes ou lampes à LED, ou lampes à fluorescence compactes ou lampes à LED HT pouvant être variées selon le principe de découpage de début de phase.

Réglage du mode de service et de la luminosité minimale

Condition préalable : la charge est désactivée.

- Appuyer sur les deux touches ▲ et ▼ (2) pendant plus de 10 secondes, jusqu'à ce que la LED (1) s'allume (Figure 1).
- Relâcher les deux touches ▲ et ▼ (2).



LED	Dimm-Mode
GN (grün, green)	R,L,C,LED
RD (rot, red)	LED 
BU (blau, blue)	LED 

Figure 3: Affectation de la couleur de LED au principe de variation

- Appuyer brièvement sur la touche ▲ ou ▼ (2) jusqu'à ce que le mode de service requis est sélectionné.

La LED (1) s'allume dans la couleur du mode de service sélectionné (Figure 3).

- Appuyer sur les deux touches ▲ et ▼ (2) et les maintenir enfoncées.
La LED (1) clignote dans la couleur du mode de service sélectionné. L'éclairage s'allume à la luminosité minimale et s'éclaircit lentement.
- i** Lors du passage du mode de service en mode universel, une mesure automatique sur la charge à d'abord lieu. Garder les deux touches (2) enfoncées.
- i** Une faible lueur de la lampe doit être visible dans la position de variation la plus faible.
- Dès que la luminosité minimale souhaitée est atteinte, relâcher les deux touches ▲ et ▼ (2).
La LED (1) s'allume dans la couleur du mode de service sélectionné, le mode de service et la luminosité minimale sont réglés.
- Modifier à nouveau la luminosité minimale optionnelle : appuyer sur les deux touches ▲ et ▼ (2) pendant plus de 1 seconde. L'éclairage s'allume à nouveau à la luminosité minimale et s'éclaircit lentement.
- Enregistrer les réglages : appuyer sur la touche ▲ ou ▼ (2) brièvement ou ne pas l'actionner pendant 30 secondes. La LED (1) s'allume en vert.

6 Caractéristiques techniques

–

Tension nominale	AC 230 V~
Fréquence réseau	50 / 60 Hz
Température ambiante	-5 ... +45 °C
Puissance stand-by	env. 0,3 W
Pertes en puissance	env. 3,8 W

Puissance de raccordement à 45 °C (Figure 4)






			
W 20...420	W/VA 20...420	W 3...100	W/VA 20...100

Figure 4: Puissance de raccordement

Mode de service **LED**  puissance de raccordement pour les lampes à LED typ. 3 ... 200 W, transformateurs électroniques avec LED BT typ. 20 ... 200 W.

Charge combinée	
ohmique-inductif	20 ... 420 VA
ohmique-capacitive	20 ... 420 W
capacitive-inductive	non autorisée
ohmique et LED HT	typique 3 ... 100 W
ohmique et lampes à fluorescence compactes	typique 3 ... 100 W

- i** Indications de puissance, y compris pour la puissance de perte du transformateur.
- i** Utiliser les transformateurs inductifs avec une charge nominale minimale d'au moins 85 %.

i En cas de charge ohmique-inductive combinée, ne pas dépasser 50 % de charge ohmique. Dans le cas contraire, la mesure du variateur peut être erronée.

Réduction de la puissance		
Tous les 5 °C, dépassement de 45 °C		-15 %
Nombre de postes auxiliaires		
Bouton-poussoir bifilaire		illimité
Poste auxiliaire de variateur rotatif trifilaire		10
Modules de puissance additionnels	voir notice	Module de puissance additionnel
Longueur totale de câbles		
Auxiliaire		max. 100 m
Câble charge		max. 100 m
Largeur d'intégration		36 mm / 2 modules

7 Aide en cas de problème

Les lampes à LED ou les lampes à fluorescence compactes raccordées s'éteignent dans la position de variation la plus faible ou vacillent

Cause : la luminosité minimale réglée est trop faible.
Augmenter la luminosité minimale.

Les lampes raccordées ne s'allument pas dans la position de variation la plus faible ou seulement après un certain temps.

Cause : la luminosité minimale réglée est trop faible.
Augmenter la luminosité minimale.

Les lampes à LED ou lampes à fluorescence compactes raccordées vacillent ou bourdonnent, une variation correcte est impossible, l'appareil bourdonne

Cause 1 : les lampes ne sont pas dimmables.
Contrôler les indications du fabricant.
Remplacer les lampes par des lampes d'un autre type.

Cause 2 : le mode de service (principe de variation) et les lampes ne sont pas adaptés l'un à l'autre de manière optimale.

Essayer le fonctionnement dans un autre mode de service ; pour ce faire, réduire la charge raccordée le cas échéant. Régler le mode de service manuellement.
Remplacer les lampes par des lampes d'un autre type.

Les lampes à LED ou les lampes à fluorescence compactes raccordées sont trop claires dans la position de variation la plus faible ; la plage de variation est trop restreinte

Cause 1 : la luminosité minimale réglée est trop élevée.
Réduire la luminosité minimale.

Cause 2 : le mode de service (principe de variation) n'est pas adapté de manière optimale aux lampes à LED HT.

Essayer le fonctionnement dans un autre mode de service ; pour ce faire, réduire la charge raccordée le cas échéant. Régler le mode de service manuellement.
Remplacer les lampes à LED HT par des lampes d'un autre type.

Le variateur arrête la charge brièvement et la réactive.

Cause : La protection contre les courts-circuits s'est déclenchée, mais entre-temps l'erreur a été éliminée.

Le variateur s'est arrêté et ne peut être réactivé.

Cause 1 : La protection thermique s'est déclenchée.

Isoler le variateur du secteur en désactivant le disjoncteur.

Coupe de phase descendante des LED : réduire la charge raccordée. Remplacer les lampes par des lampes d'un autre type.

Coupe de phase montante des LED : réduire la charge raccordée. Essayer le fonctionnement avec le réglage coupe de phase descendante des LED. Remplacer les lampes par des lampes d'un autre type.

Laisser refroidir le variateur pendant au moins 15 minutes.

Activer à nouveau les disjoncteurs et le variateur.

Cause 2 : la protection contre les surtensions s'est déclenchée.

Coupe de phase descendante des LED : essayer le fonctionnement avec le réglage coupe de phase montante des LED ; pour ce faire, réduire la charge raccordée le cas échéant.

Remplacer les lampes par des lampes d'un autre type.

Cause 3 : la protection contre les courts-circuits s'est déclenchée.

Isoler le variateur du secteur en désactivant le disjoncteur.

Éliminer le court-circuit.

Activer à nouveau les disjoncteurs et le variateur.

i La protection contre les courts-circuits n'est pas assurée par les fusibles conventionnels, car le circuit de charge n'est pas doté d'une isolation galvanique.

Cause 4 : interruption de la charge.

Vérifier la charge, remplacer la lampe. En cas de transformateurs inductifs, vérifier le fusible primaire.

La lampe à LED émet un flash de manière répétée ou s'allume faiblement lorsque le variateur est désactivé

Cause: la lampe à LED HT ne convient pas pour ce variateur.

Utiliser un module de compensation, voir accessoires.

Utiliser une lampe à LED d'un autre type ou fabricant.

8 Accessoires

Module de compensation LED

Réf. 2375 00

9 Garantie

La garantie est octroyée dans le cadre des dispositions légales concernant le commerce spécialisé. Veuillez remettre ou envoyer les appareils défectueux port payé avec une description du défaut au vendeur compétent pour vous (commerce spécialisé/installateur/revendeur spécialisé en matériel électrique). Ceux-ci transmettent les appareils au Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de