

Bouton-poussoir coupleur de bus KNX apparent protégé contre l'eau simple avec commande 1 point

N° de commande : 5151 30

Bouton-poussoir coupleur de bus KNX apparent protégé contre l'eau simple avec commande 2 points

N° de commande : 5152 30

Bouton-poussoir coupleur de bus apparent KNX protégé contre l'eau double avec commande 1 point

N° de commande : 5161 30

Bouton-poussoir coupleur de bus KNX apparent protégé contre l'eau double avec commande 2 points

N° de commande : 5162 30

Manuel d'utilisation**1 Consignes de sécurité**

L'intégration et le montage d'appareillages électriques doivent être réservés à des électriciens spécialisés.

Risques de blessures, d'incendies ou de dégâts matériels. Lire en intégralité la notice et la respecter.

Ces instructions font partie intégrante du produit et doivent être conservées chez l'utilisateur final.

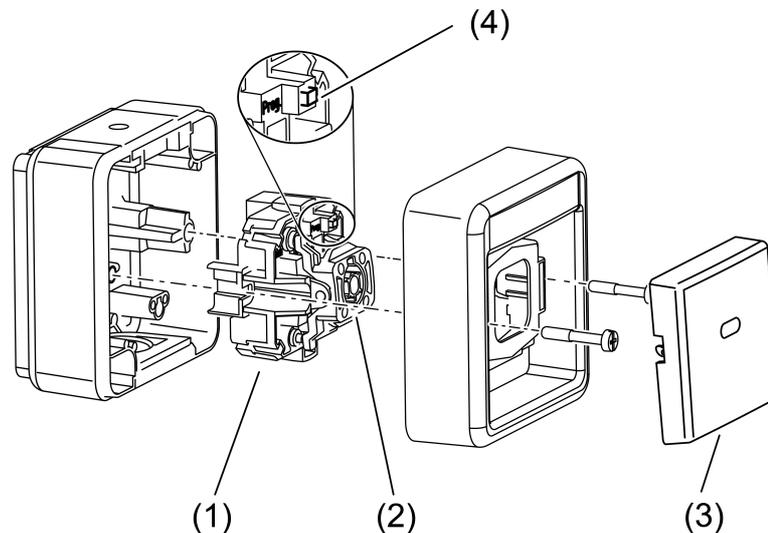
2 Conception de l'appareillage

Figure 1

- (1) Bouton-poussoir BA
- (2) Manette de commutation
- (3) Manette
- (4) Touche et LED de programmation

3 Fonctionnement**Informations sur le système**

Cet appareil est un produit du système KNX et correspond aux directives KNX. Il est nécessaire de disposer des connaissances détaillées en suivant les formations KNX.

Le fonctionnement de l'appareil dépend du logiciel. Les informations détaillées concernant les versions de logiciel et le fonctionnement ainsi que le logiciel lui-même sont indiquées dans la base de données du fabricant. La programmation, l'installation et la mise en service de l'appareillage s'effectuent à l'aide d'un logiciel homologué KNX. La base de données des produits ainsi que des descriptions techniques sont disponibles à tout moment sur notre site Internet.

Usage conforme

- Utilisation des consommateurs, par ex. allumer/éteindre la lumière, utiliser le variateur, ouvrir/fermer les stores, valeurs de luminosité, températures, appel et enregistrement d'ambiances lumineuses etc.
- Montage dans un boîtier en saillie protégé contre les projections d'eau

Caractéristiques produits

- Adaptation de programmes d'interrupteurs conventionnels pour installations KNX
- Exécution WG AP : avec boîtier en saillie protégé contre les projections d'eau IP44

Selon l'exécution :

- Fonction d'interrupteur à effleurement avec 1 point de contact, ou fonction de manette avec 2 points de contact

4 Informations destinées aux électriciens



DANGER !

Électrocution en cas de contact avec des pièces conductrices avoisinantes.

Un choc électrique peut entraîner la mort.

Couper l'appareil avant tous travaux et recouvrir les pièces conductrices avoisinantes !

4.1 Montage et branchement électrique

Raccorder et monter l'appareil

- Raccorder le câble bus avec la borne de sortie au raccord de bus sur la partie arrière.
- Monter l'appareillage dans le boîtier d'appareillage en bonne position. Respecter le marquage OBEN.
- Avant le montage des manettes, charger l'adresse physique dans l'appareil.
- Monter les manettes avec les cadres correspondants.

4.2 Mise en service

Charger l'adresse physique et le logiciel d'application.

- Activer la tension du bus.
- Appuyer sur la touche de programmation avec précaution à l'aide d'un outil approprié. La LED de programmation s'allume.
- Attribuer une adresse physique. La LED de programmation s'éteint.
- Incrire l'adresse physique sur l'appareillage.
- Charger le logiciel d'application dans l'appareillage.

5 Annexes

5.1 Caractéristiques techniques

KNX Medium

Mode de mise en service

Tension nominale KNX

Puissance absorbée KNX

Classe de protection

Type de raccordement KNX

TP

Mode S

DC 21 ... 32 V TBTS

typ. 150 mW

III

Borne de raccordement

Conditions ambiantes	
Température ambiante	-25 ... +55 °C
Température de stockage/transport	-25 ... +70 °C
Humidité relative	5 ... 93 % (aucune condensation)
Degré de protection	IP 44

5.2 Garantie

La garantie est octroyée dans le cadre des dispositions légales concernant le commerce spécialisé.

Veillez remettre ou envoyer les appareils défectueux port payé avec une description du défaut au vendeur compétent pour vous (commerce spécialisé/installateur/revendeur spécialisé en matériel électrique). Ceux-ci transmettent les appareils au Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de